


Botnia Gas Oy:n laitoksen sijainti ja asemapiirros

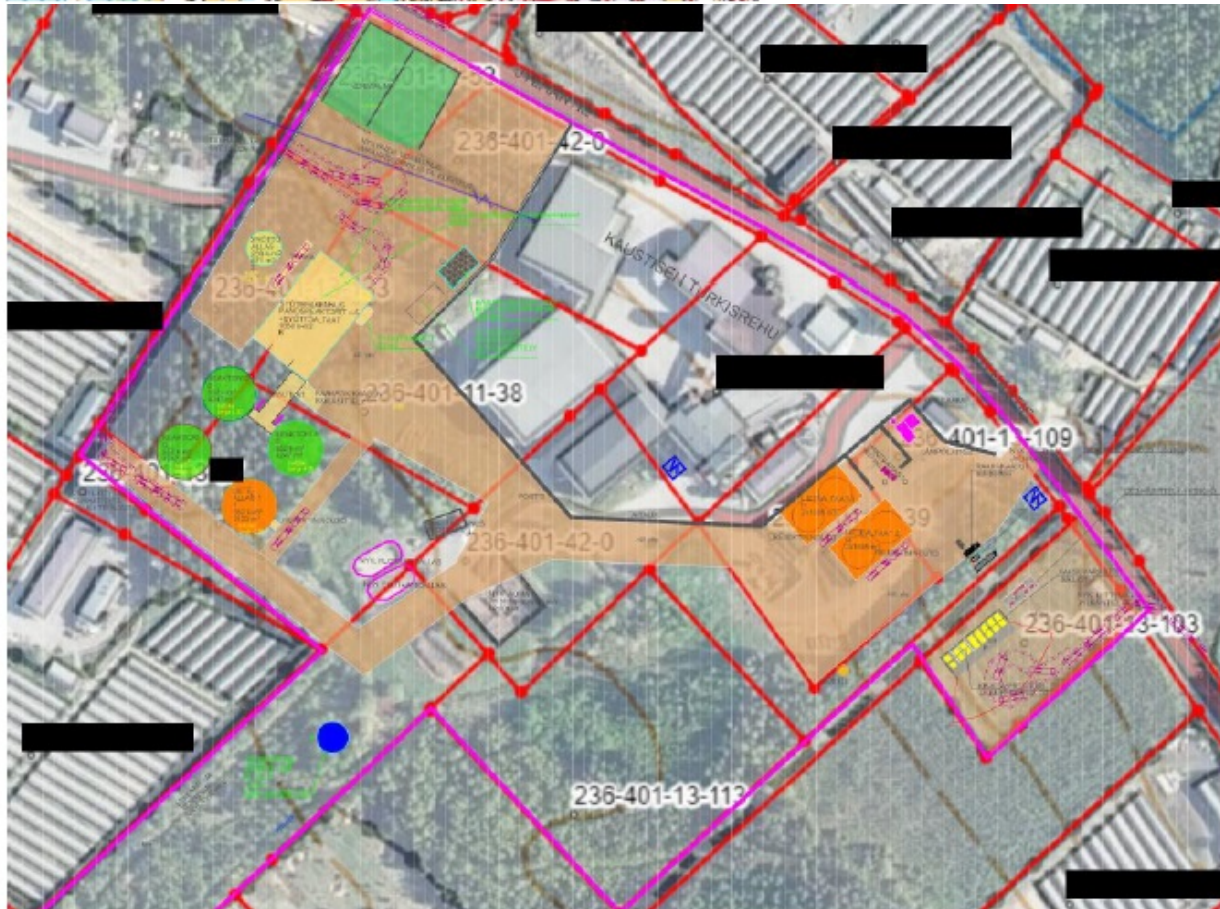

Esitys

Kaustisen kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon Botnia Gas Oy:n ympäristölupahakemuksesta.

Hakuasiakirjojen liitteenä oleva asemapiirros on hankalasti luettavissa. Se on laadittu suoraan ilmakuvan päälle, jolloin kaikkia toimintoja ei tahdo erottaa kuvasta. Kunnanhallitus suosittelee asemapiirroksen uudelleen piirtämistä, jotta saadaan selkeämpi kuva toimintojen sijoittumisesta.

Hakemusta on vaikea hahmottaa useiden täydennysten myötä. Kunnanhallitus esittää, että täydennykset lisätään alkuperäiseen hakemukseen, jotta kokonaisuus on helpompi hahmottaa.

Hulevesitarkkailua tulee olla pidemmältä ajalta kuin 2 vuotta. Hulevesitarkkailua tulee suorittaa vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Laitoksen jätevesille tulee asetta tarkkailuvelvoite päästörajoituksineen. Tarkkailuvelvoite tulee käsittää vähintään seuraavat parametrit: biologinen hapenkulutus (BOD₇, kokonaisfosfori, kokonaistyyppi, kiintoaine, rasvat sekä virtaama (jätevesimäärä). Lisäksi suositellaan näytteistä tarkkailtavan myös kemiallisen hapenkulutuksen (COD). Jätevesien tarkkailuvelvoitetta tulee yhdistää Perhojen yhteistarkkailuun ja tehdä 8 kertaa vuodessa.

Jätevesien käsittelemisestä tulee laatia sopimus Kaustisen kunnan kanssa. Sopimuksessa tulee ilmetä jätevesien päästörajoitukset. Talousvesiliittymästä tulee tehdä sopimus Kaustisen kunnan vesilaitoksen kanssa.

Kunnanhallitus muistuttaa, että Kaustisen Turkisrehulla on luvassaan hajuja rajoittavia määräyksiä, joita tulee noudattaa myös hygienisointiprosesseissa. Mahdollisten hajupäästöjen varalta tulee olla julkisesti olemassa osoite/puhelinnumero, jonne asukkaat voivat ilmoittaa hajupäästöistä.

Kunnanhallitus kiinnitti huomiota Botnia Gas Oy:n ja Natural Compostin välisen sopimuksen laadintaan. Natural Compostin ympäristölupa tulee päivittää, jotta separointijätettä voidaan vastaanottaa. Jos Natural Compostin varastointialueelle tuodaan ja varastoidaan separointijätettä, tulee alueen hulevesien käsittely/johtaminen tarkastella uudelleen. Tällä hetkellä tulee hulevedet käsitellä Ruokaviraston ohjeistuksen mukaisesti. Jos alueella varastoidaan separointijätettä ja alueen kokoa tarkastellaan, muodostuu alueella runsaasti hulevesiä, jotka tulee käsitellä vähintään samalla tasolla kuin Botnia Gas Oy:n hulevedet siinä tapauksessa, että alueella varastoidaan separointijätettä.